


RZECZPODZAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH


mgr Sierży Krolkowski
Nr upr. KGPSP 116/93

Kolacz 12.11.2015
Zgodność projektu z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej

STWIERDZAM
bez uwag z uwagami:



TEMAT RYSUNKU:		ARCHITEKTURA	
RZUT PARTERU		ARCHITEKTURA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PROJEKT BUDOWLANY	
P. U. P. "UTEX"		LISTOPAD	
SP. Z O. O.		2015	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		NR RYSUNKU:	
P. U. P. "UTEX"		1:50	
SP. Z O. O.		A-2	
44-105 GLIWICE, UL. STRZECKIEGO 27			

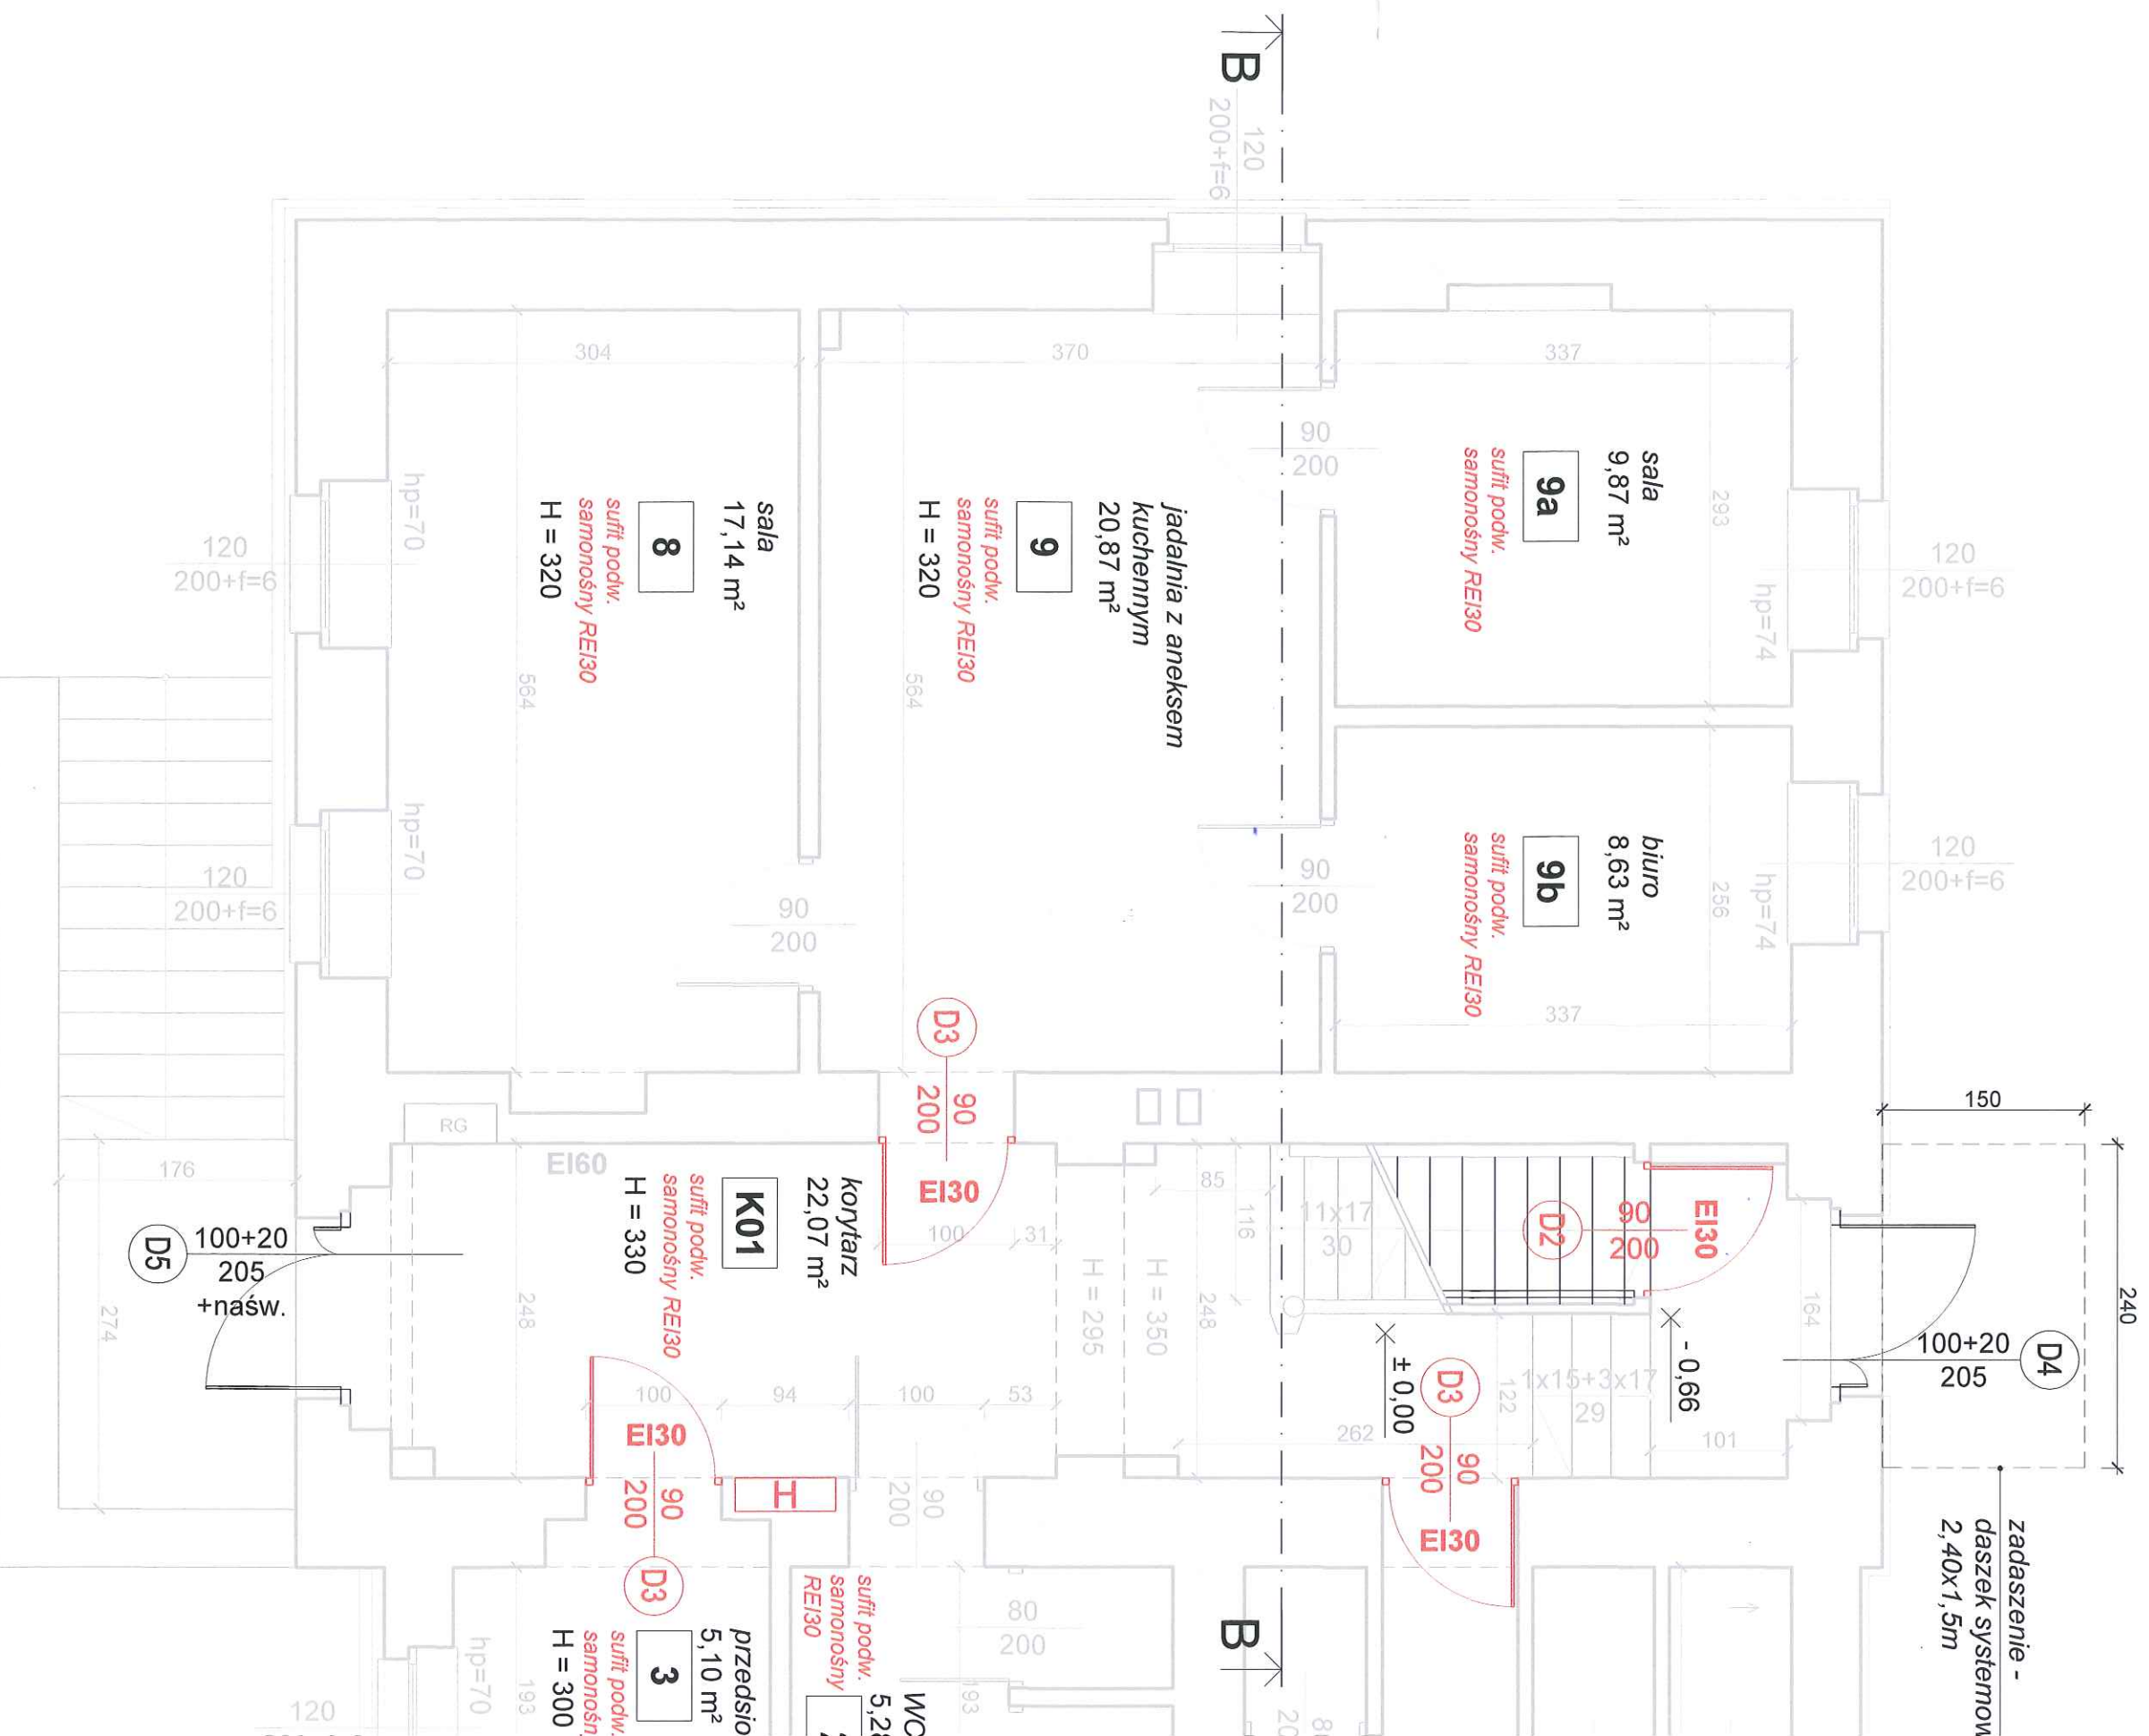

UWAGA: istniejące oprawy oświetleniowe należy mocować do projektowanych sufitów REI30 natynkowo.
- w pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty wodoodporne

- elementy istniejące
- - - elementy do demontażu
- elementy projektowane
- elementy projektowane
- zabezpieczeń pożarowych
- H** hydrant przeciwpożarowy