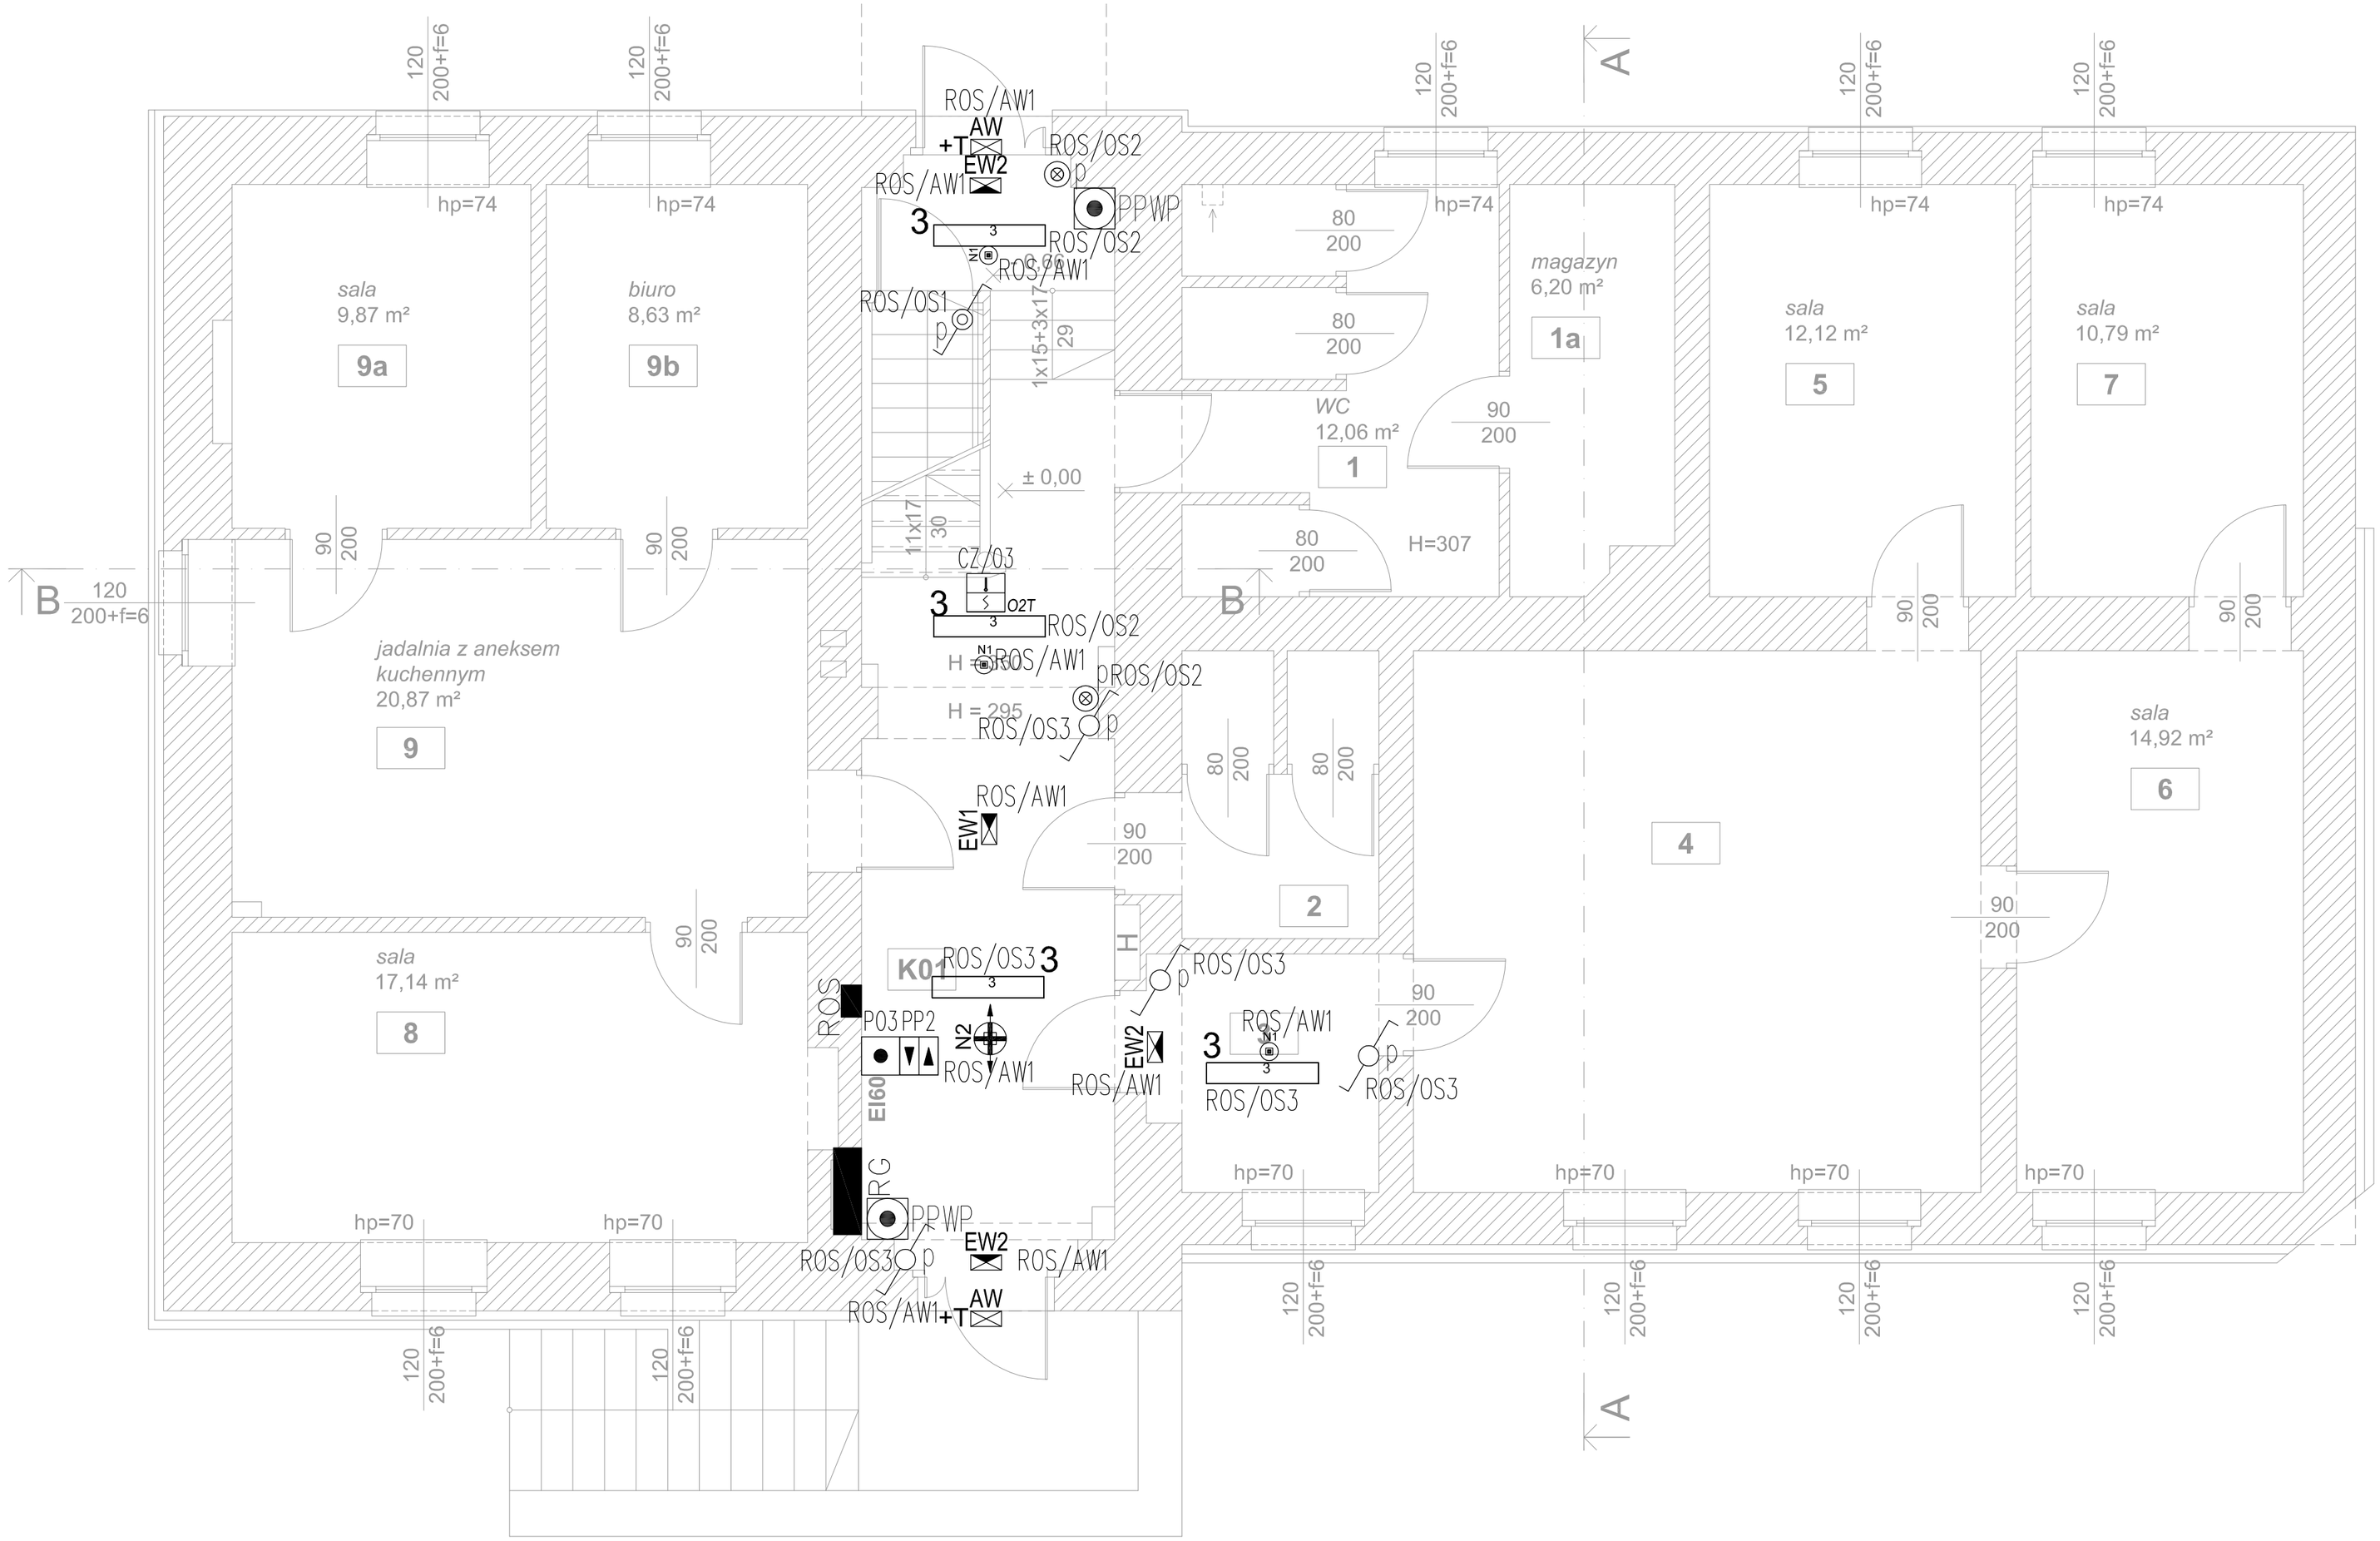

N1	11 *	Oprawa oswietlenia awaryjnego_3W_LED AT 3h
N2	2 *	Oprawa oswietlenia awaryjnego drogi ewakuacji_3W_LED AT 3h
3	14*	Montaż: nastropowy Zasilanie: 230 V Źródło światła: 40W (128XLED) 4000K, 4170 lm
4	3 *	Montaż: Nastropowy lub zwieszany. Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX. Zasilanie: 230 V; Źródło światła: 36W Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.
EW1	Oprawa ewakuacyjna 18xLED z modułem awaryjnym 3h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych	
EW2	Oprawa ewakuacyjna 18xLED z modułem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych	
AW +T	Oprawa awaryjna LED AT z modułem awaryjnym 3h zewnętrzna wyposażona w termostat oraz grzałkę.	
xxxx xxxx xxx	Nazwa urządzenia/moc [kW]/napięcie zasilania [V]	

SYSTEM ODDYMIANIA

- RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
- COD — CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
- M — SIŁOWNIK PPOŻ 24V
- O2T — WIELOSENSOROWA CZUJKA - OPT-OPT-TEMP (O2T)
- PRZYCISK ODDYMIANIA Z PRZYCISKIEM WENTYLACJI

N

TEMAT: PROJEKT ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH			TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ **RZUT PARTERU**
LOKALIZACJA: DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW UL. GLIWICKA 148, 40-857 KATOWICE ZAŁĘŻE			
INWESTOR: MIASTO KATOWICE - KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE			
PROJEKTANT: INŻ. MARIUSZ KOSIORZ UPR. PROJ. NR: 585/01	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.** 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27	FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. WITOLD PIERZ UPR. PROJ. NR: 984/05		DATA: **LISTOPAD 2015**	SKALA: 1:50 — NR RYSUNKU: **E-02**