DO PROJEKTOWANEGO, PROWADZONEGO OD WNĘTRZA BUDYNKU PRZEWODU KOMINOWEGO WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ – RURY STALOWEJ Z BLACHY OCYNKOWANEJ O ŚREDNICY WEWN. min.150mm, OCIEPLONEJ PONAD DACHEM I W PRZESTRZENI STROPODACHU WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ, O GRUBOŚCI min. 10cm. WARSTWA OCIEPLENIA ZABEZPIECZONA RURĄ STALOWĄ ZEWNĘTRZNĄ, OCYNKOWANĄ. KĄT PROWADZENIA PRZY ZAŁAMANIACH 30° OD PIONU MONTAŻ DO MURKU ATTYKOWEGO ZA POMOCĄ OBEJM STALOWYCH, ZAKOŃCZENIE KOMINU DASZKIEM, ZAPEWNIENIE WYCZYSTKI KOMINA DO CZYSZCZENIA I OKRESOWEJ KONTROLI Z UWAGI NA MIEJSCE LOKLIZACJI KOMINA PONAD DACHEM NIE BĘDZIE ON WIDOCZNY Z POZIOMU TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

KRATKA WENTYLACYJNA USYTUOWANA NIE NIŻEJ NIŻ 15 cm PONIŻEJ SUFITU

Pion DN40s P1

KRATKA WENTYLACYJNA USYTUOWANA NIE NIŻEJ NIŻ 15 cm PONIŻEJ POZIOMU SUFITU

ISTN. GAZ DN20 STAL

g DN18m

KG ZO PG ZO ZO

g Dz28m

G DN32s STAL

R.O. DN40s

LG2

g Dz28m

R.O. DN40s

R.O. DN40s

g Dz28m

R.O. DN40s

g Dz28m

g Dz28m

R.O. DN40s

g Dz28m

LG ZO

G DN32s STAL

ZO

KE

ISTN. GAZ DN20 STAL

MIESZKANIE NR 12A

MIESZKANIE NR 14

MIESZKANIE NR 15

R.O. DN32s

LG ZO

g Dz28m

KG ZO W-is

g Dz22m

PG

ZO

W

ISTN. GAZ DN20 STAL

G DN32s STAL

g Dz28m

PRZEKRÓJ 1–1

ISTNIEJĄCY WEWNĘTRZNY SZACHT W BUDYNKU

PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE KUCHNI DO ISTNIEJĄCEGO WOLNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO ZAPOMOCĄ RURY STALOWEJ O ŚREDNICY WEWN. min.140mm, OCIEPLONEGO WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ, O GRUBOŚCI min. 10cm. KĄT PODŁĄCZENIA 30° OD PIONU WARSTWA OCIEPLENIA ZABEZPIECZONA RURĄ STALOWĄ ZEWNĘTRZNĄ, OCYNKOWANĄ.

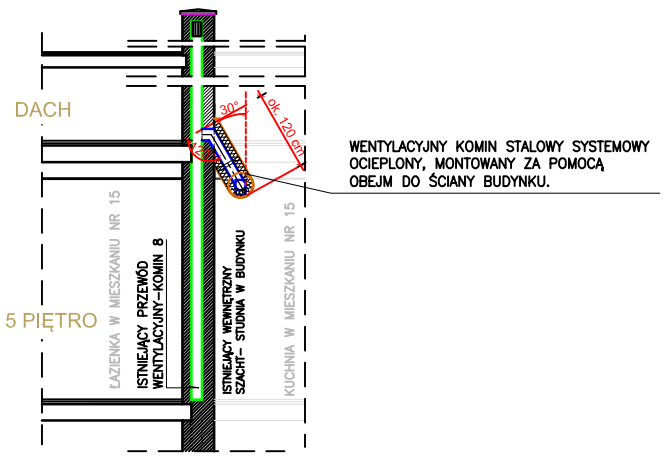


WENTYLACYJNY KOMIN STALOWY SYSTEMOWY OCIEPLONY, MONTOWANY ZA POMOCĄ OBEJM DO ŚCIANY BUDYNKU.

PRZEKRÓJ 1–1

## LEGENDA:

- g DN25s – PROJ. INSTALACJA GAZU Z RUR STALOWYCH DN50 STAL.
- g Dz28m – PROJ. INSTALACJA GAZU Z RUR MIEDZIANYCH
- – PROJ. RURA OCHRONNA STALOWA NA INSTALACJI GAZOWEJ W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
- ZG – PROJ. ZAWÓR GŁÓWNY DN50s W SZAFCE WNĘKOWOWEJ NA ELEWACJI BUDYNKU
- ZO – PROJ. ZAWÓR ODCINAJĄCY
- P1 – PROJ. PION GAZOWY DN50s
- LG2 – PROJ. SZAFKA ZBLOKOWANA NA 2 LICZNIKI GAZU (LICZNIKI W ZAKRESIE DOSTAWCY GAZU)
- KG – ISTN. KUCHNIA GAZOWA
- PG – ISTN. PODGRZEWACZ GAZOWY LG
- – ISTN. WIDOCZNA INSTALACJA GAZU Z RUR STALOWYCH DO LIKWIDACJI, PO WYKONANIU I URUCHOMIENIU NOWEJ INSTALACJI GAZU.
- – ISTN. INSTALACJA GAZU – ODCINKI NIEWIDOCZNE W PRZESTRZENIACH NIEDOSTĘPNYCH (PRAWDOPODOBNA TRASA)
- W – PROJ. PODŁĄCZENIA DO ISTN. KOMINÓW
- – ZAMUROWANIA PODŁĄCZEŃ DO ISTN. KOMINÓW


BIURO PROJEKTOWE
41-503 CHORZÓW UL.TARGOWA 5, e-mail: isar.sitek@gmail.com
TEL./FAX 32-7330568 TEL.KOM. 605044650 TEL.KOM. 601928799


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| nazwa projektu | PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 42 W KATOWICACH. | | | |
| adres inwestycji | 40-126 KATOWICE, UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 42 | | | |
| inwestor/adres | KZGM W KATOWICACH. 40-126 KATOWICE, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 | | | |
| | imię i nazwisko | upr. proj. | data | podpis |
| projektant specjalności instalacyjnej sanitarnej | mgr inż.Zbigniew Sitek | 578/01 | 04.2015 | |
| | | | | |
| sprawdzający specjal. instalacyjnej sanitarnej | mgr inż.Joanna Chmurkowska | SLK/4579/POOS/13 | 04.2015 | |
| | | | skala | nr rys. |
| | | stadium: PB | 1:100 | G-15 |
| temat rys. | PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU. RZUT 5 PIĘTRA. | | | |


NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, POWIELANY LUB WYKORZYSTYWANY DO INNEGO CELU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.