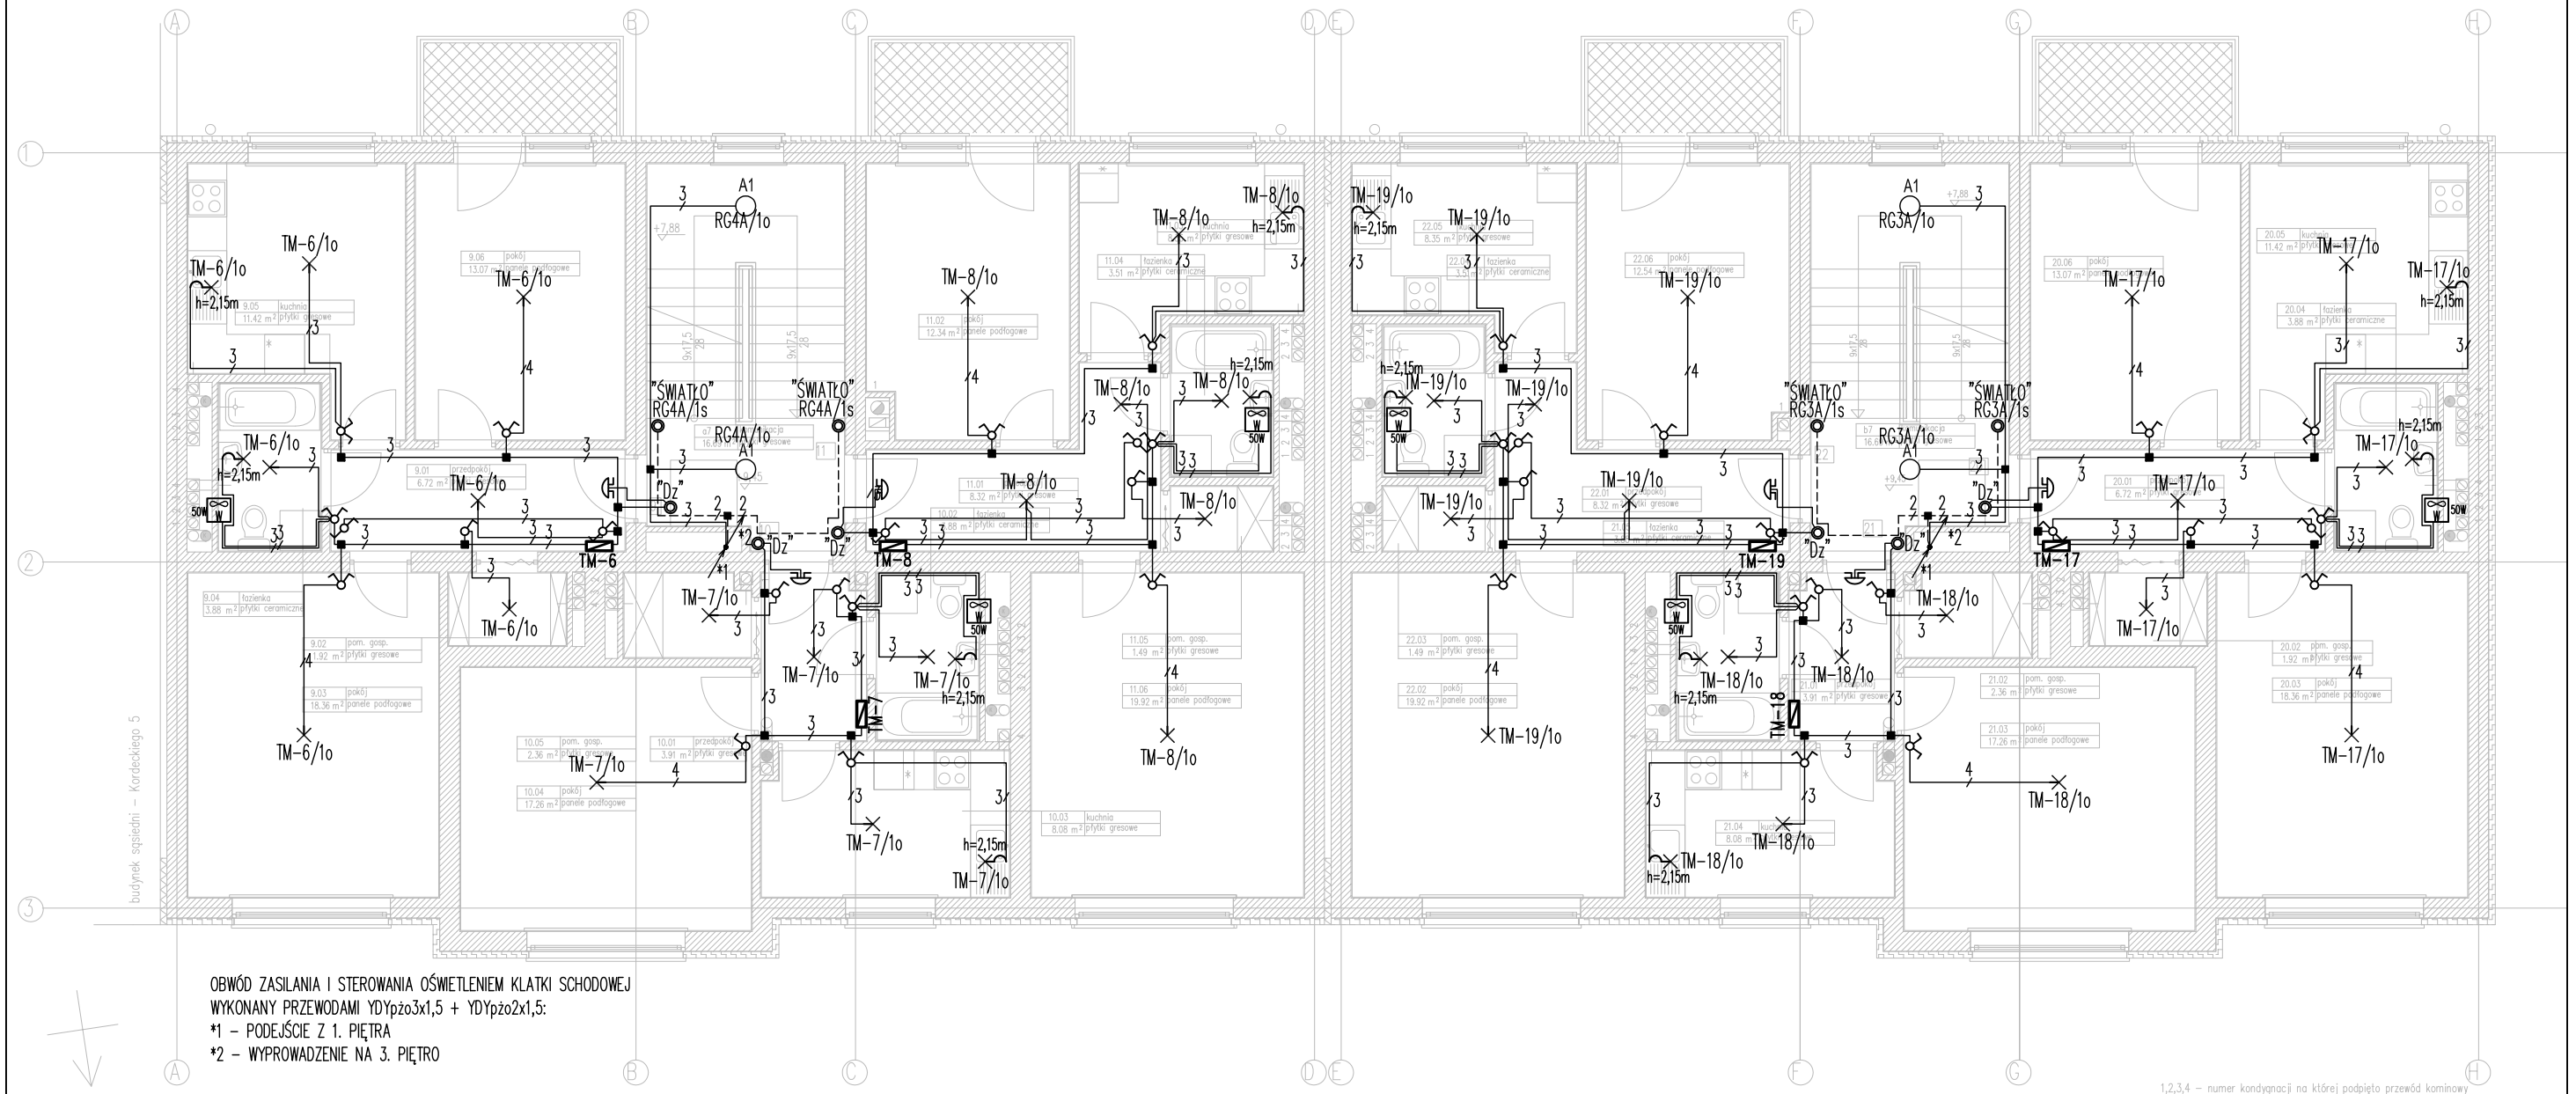

OBWÓD ZASILANIA I STEROWANIA OŚWIETLENIEM KLATKI SCHODOWEJ
WYKONANY PRZEWODAMI YDYpżo3x1,5 + YDYpżo2x1,5:
*1 – PODEJŚCIE Z 1. PIĘTRA
*2 – WYPROWADZENIE NA 3. PIĘTRO

1,2,3,4 – numer kondygnacji na której podpięto przewód kominowy

LEGENDA:

○ A1	OPRAWA TYPU PLAFON NASTROPOWA LUB NAŚCIENNA DLA ŻARÓWEK LUB ŚWIETLÓWEK ZINTEGROWANYCH, KLOSZ OPALOWY, IP44 TYPU: ARUBA 2x40/11W
	ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A
	ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 2–OBWODY 230V/16A
	ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1–BIEGUNOWY 230V/16A "ŚWIATŁO" – sterowanie obwodem oświetlenia klatł "Dz" – przycisk dzwonka
	ŁĄCZNIK SCHODOWY, 1–BIEGUNOWY 230V/16A
	DZWONEK
ROH1/66o	NR OBWODU
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
	WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
	PUSZKA ROZGAŁĘŹNA
	ODEJŚCIE INSTALACJI W GÓRĘ
	PODEJŚCIE INSTALACJI Z DOŁU
RG / TM	ROZDZIELNICA lub TABLICA MIESZKANIOWA

PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie śródmiejskiej wraz z elementami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu	Projektant: mgr inż. Jan GRUDZIEŃ Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. Nr ewid.: 100/92	Numer projektu: AAG/10/0044
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adres inwestycji: Katowice, ul. Księdza Kordeckiego Augustyna 3 i 4 dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 28	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz SALA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. Nr ewid.: 735/01	Data: październik 2011 Branża:
	Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		Skala rysunku: 1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odzlomek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk mgr inż. arch. Krzysztof Jagiełło	Tytuł rysunku: Rzut 2. piętra. Plan instalacji oświetleniowej.		Numer rysunku: IE-04 Rew.: 00

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3