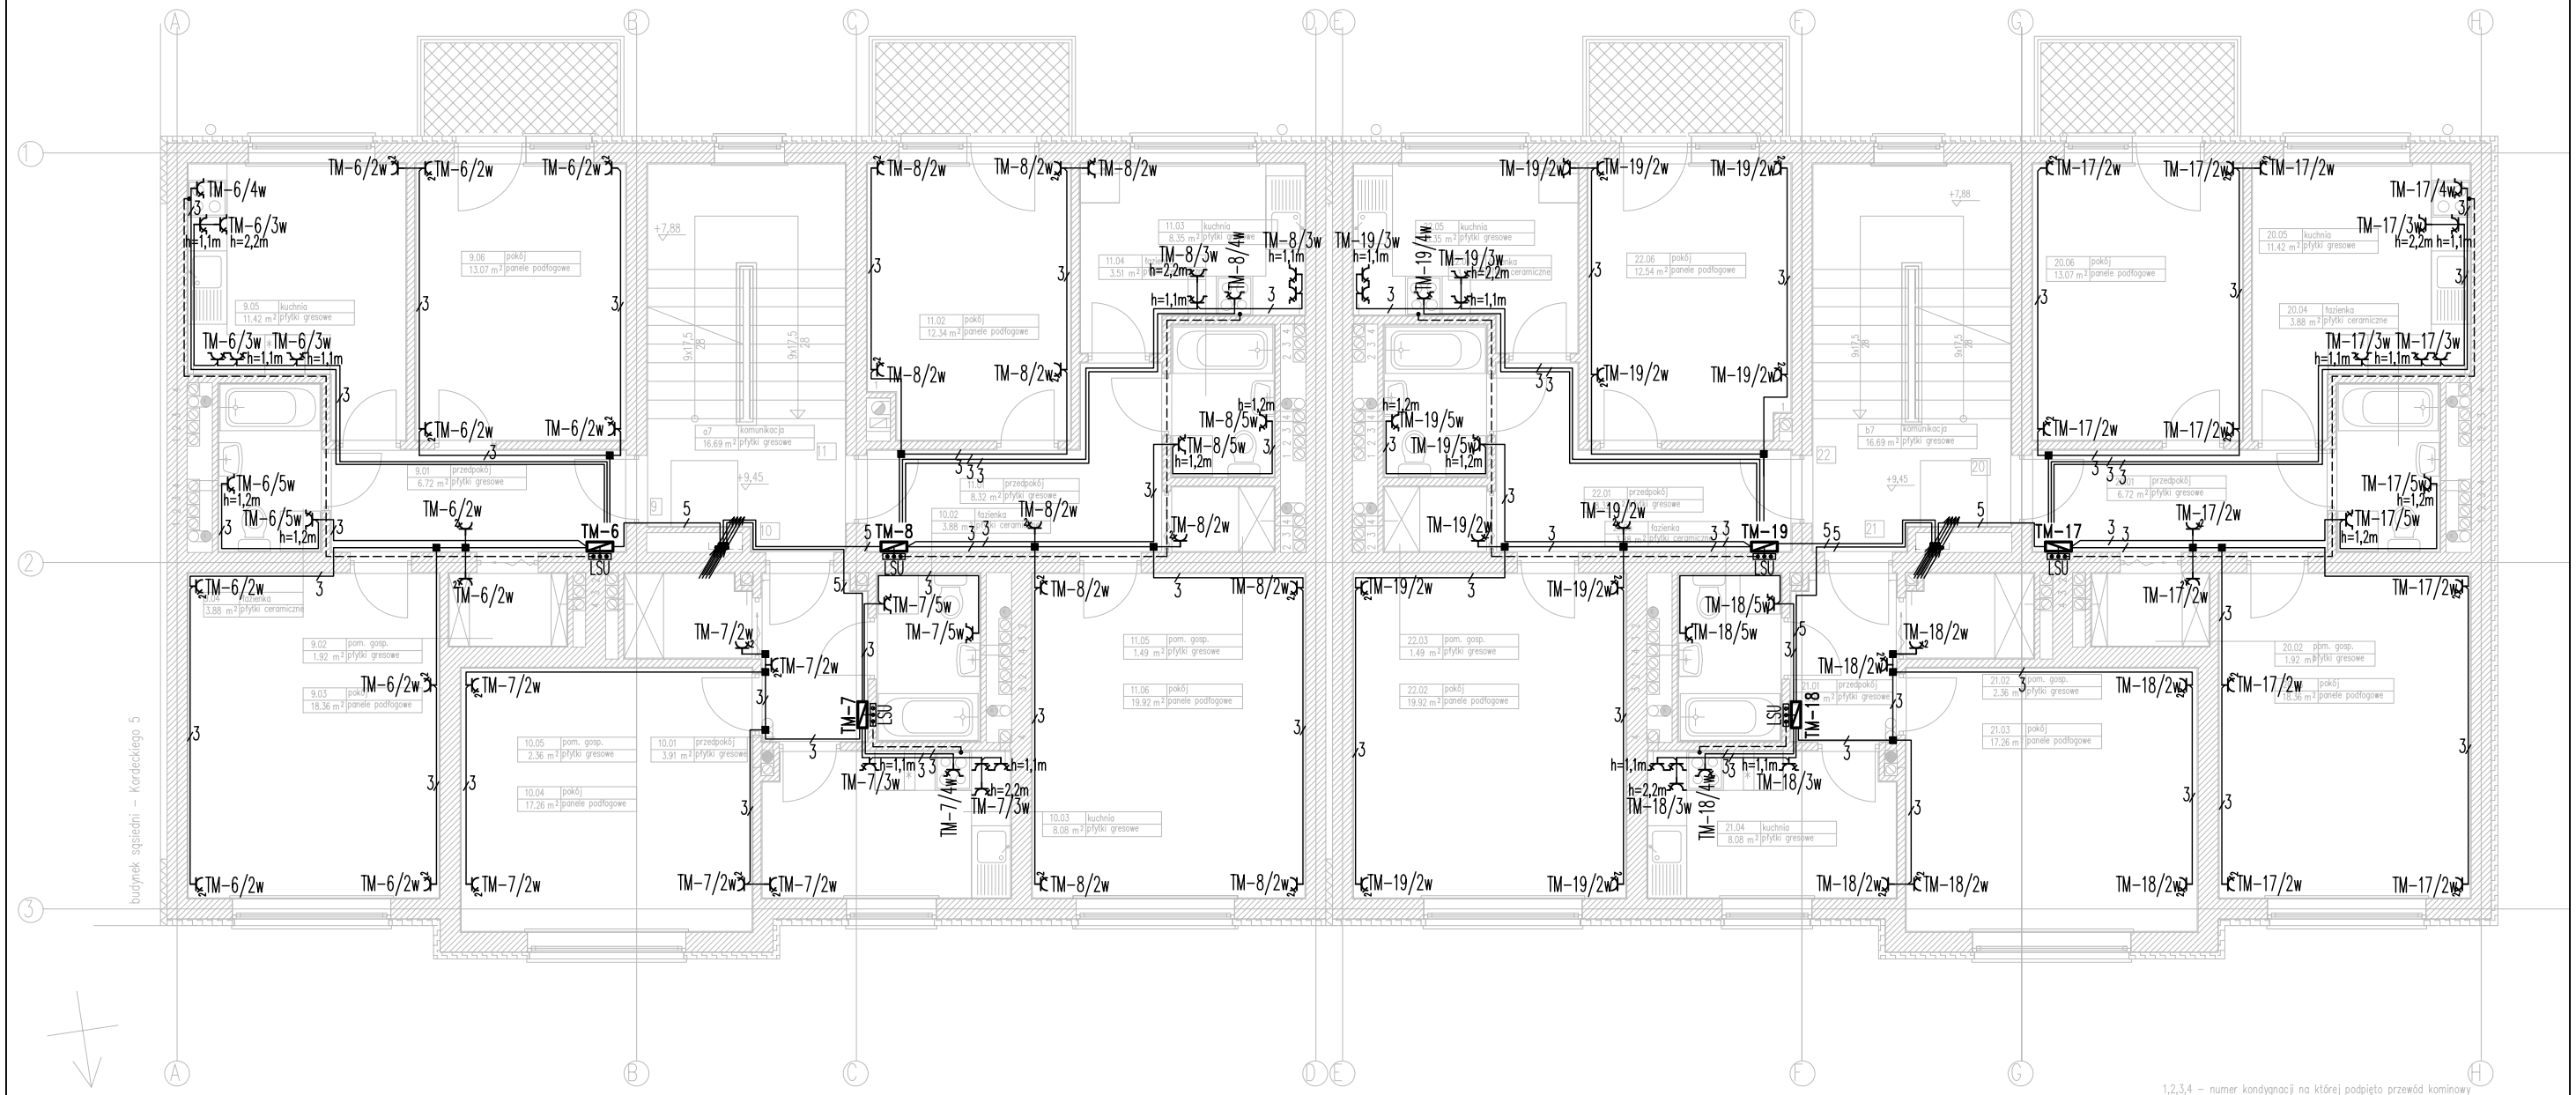

1,2,3,4 – numer kondygnacji na której podpięto przewód kominowy

*1

na 2 piętro, YDYżo5x4 – TM-7
na 2 piętro, YDYżo5x4 – TM-8
na 2 piętro, YDYżo5x4 – TM-6

na 3 piętro, YDYżo5x4 – TM-9
na 3 piętro, YDYżo5x4 – TM-10
na 3 piętro, YDYżo5x4 – TM-11
na 3 piętro, YDYżo3x2,5 – szafka RTV

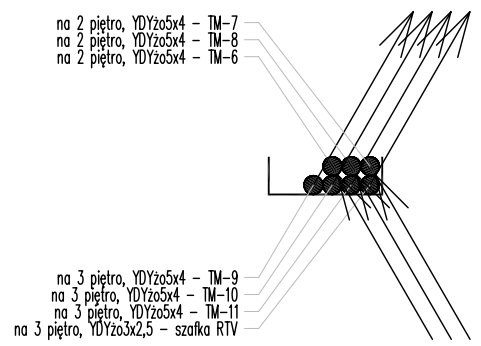

*2

na 2 piętro, YDYżo5x4 – TM-17
na 2 piętro, YDYżo5x4 – TM-19
na 2 piętro, YDYżo5x4 – TM-18

3 piętro, YDYżo3x2,5 – szafka RTV
na 3 piętro, YDYżo5x4 – TM-21
na 3 piętro, YDYżo5x4 – TM-22
na 3 piętro, YDYżo5x4 – TM-20

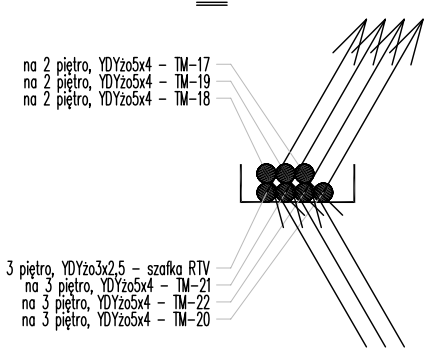

LEGENDA:

ROH1	ROZDZIELNICA
	GNIAZDO JEDNOFAZOWE 10/16A, 230V, IP20
²	GNIAZDO JEDNOFAZOWE 10/16A, 230V, IP20 – PODWÓJNE
	GNIAZDO JEDNOFAZOWE 10/16A, 230V, IP44
ROH1/31w	NR OBWODU INSTALACJI SIŁOWEJ
LSU	LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWCZA
	POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE – LINKA Cu
	PUSZKA ODGAŁĘŹNA
	ODEJŚCIE INSTALACJI W GÓRĘ
	PODEJŚCIE INSTALACJI Z DOŁU

PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie śródmiejskiej wraz z elementami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu	Projektant: mgr inż. Jan GRUDZIEŃ Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. Nr ewid.: 100/92	Numer projektu: AAG/10/0044
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adres inwestycji: Katowice, ul. Księdza Kordeckiego Augustyna 3 i 4 dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 28	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz SALA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. Nr ewid.: 735/01	Data: październik 2011 Branża:
	Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		Skala rysunku: 1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odzlomek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk mgr inż. arch. Krzysztof Jagiełło	Tytuł rysunku: Rzut 2. piętra. Plan instalacji siły i tras kablowych.		Numer rysunku: IE-08 Rew.: 00

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3