


OZNACZENIE:

- Z1 ISTNIEJĄCA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZATOR TYP AUS-18H53C120F9 - PROD. MP.M.
N=1,95 kW, A=8,7 A;
- Z2 ISTNIEJĄCA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZATOR TYP AUS-09H53C010B7- PROD. MP.M.
N=0,9 kW, A=4,1 A;

ISTNIEJĄCE PRZEWODY FREONOWE - GAZOWO-CIECZOWE DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE PRZEWODY FREONOWE - GAZOWO-CIECZOWE
DOPROWADZIĆ DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
W NOWEJ LOKALIZACJI
(PRZEWODY MIEŻDZIANE DO INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z
FABRYCZNĄ IZOLACJĄ KAUCZUKOWĄ W KOLORZE BIAŁYM)

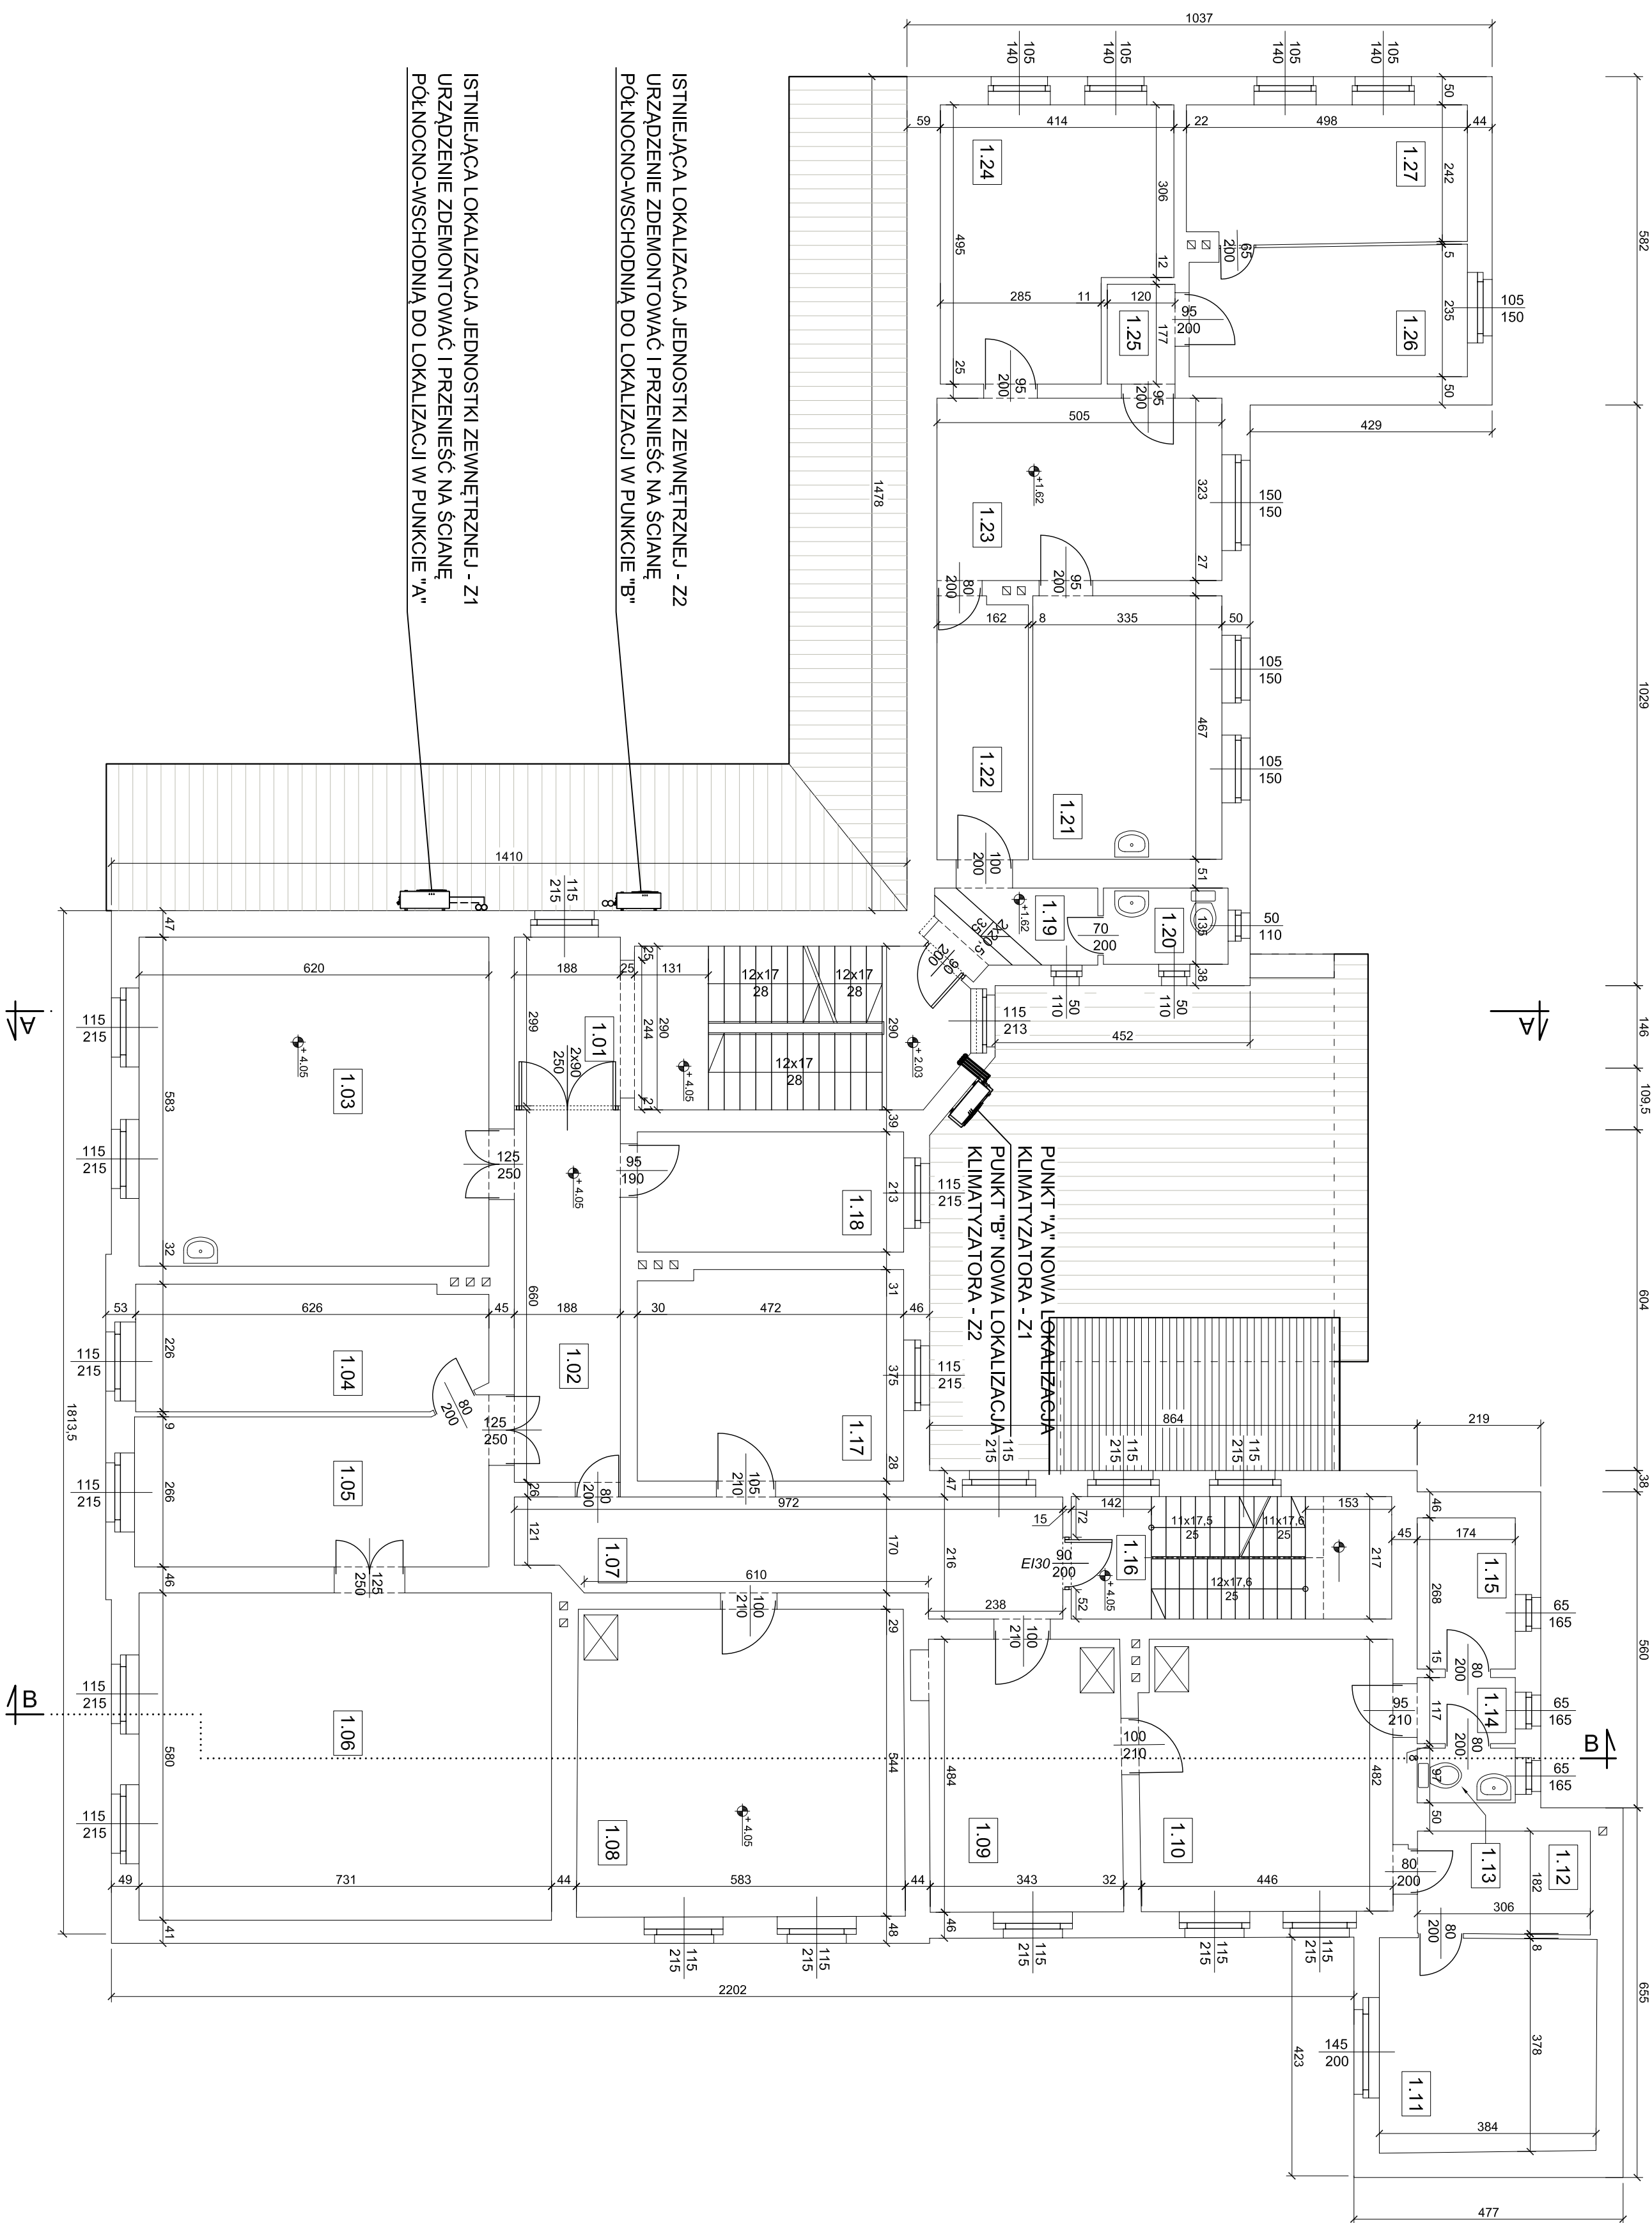

<p>KOSZYSTOCH JEWNY</p> <p>MIT</p> <p>MIASTO I POWIATOWIEŃCZ</p> <p>BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO</p> <p>40-030 KATOWICE, UL. WARSZAWSKA 12</p> <p>TEL. 41 25 17 65</p>	<p>WOCH</p> <p>mgr inż. Andrzej Woch</p> <p>PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA</p> <p>40-030 KATOWICE, UL. WARSZAWSKA 12</p>
<p>ZAKŁADOWICZ</p> <p>ICZEM Katowice</p> <p>UL. GABRYLSKIEGO 5</p> <p>40-126 KATOWICE</p>	<p>DATA: LUT 2012 r.</p> <p>NR DOKUM.:</p> <p>007080242.171100242.1712011P</p>
<p>TEMAT PROJEKTOWANIA:</p> <p>Projekt budowlany, remontu elewacji dla budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach - INSTALACJE SANITARNE</p>	<p>NR PRS. 6/S</p>
<p>TYTUŁ PRACOWNI:</p> <p>ZNIJAMA KALIBRYZACJA JEDNOSTEK</p> <p>ZEMKWIENIACH KLIMATYZACJONOW - RENTU I PIENIA</p>	<p>SKALA: 1:100</p>
<p>AUTORZY:</p> <p>Język Kobieliński, inż. 103390 Kard Esmond 238/91 Język inż. Tomasz Skoczka</p>	